



LRQAマーク使用要項

利用規約

Farm Firstマーク

LRQA Assured マーク

LRQA Verified マーク

LRQA PartnerおよびLRQA Trained マーク

留意点

利用規約

使用要項

LRQAパートナーマークは、お客様の会社案内、広報資料、社屋建物、旗、車両などに使用することができます。単色、読みやすいサイズであれば、どのようなサイズでも可能です。印刷物にはCMYKカラーバリエーション、画面表示にはRGBカラーバリエーションのフルカラーバージョンをご用意しています。これにより、お客様のマークを最適に表示することができます。マークは縦長と横長の2種類をご用意しています。

マークが変更された場合

LRQAのマークが変更された場合、お客様の地域のLRQAオフィスより通知が届きます。できるだけ早く新しいマークに切り替えをお願い致します。可能であれば、次回審査訪問に合わせて変更されることをお勧めします。しばらくの間は以前のLRQAマークを引き続き使用することができます。お近くのLRQAクライアントサービスチームまでご連絡いただければ、現在の認証マークへの更新について対応させていただきます。

LRQAパートナーマークの例



LRQA Assured

LRQA Assuredマークは、LRQAから認証または保証サービスを受けた場合に使用できます。



LRQA Verified

LRQA Verifiedマークは、LRQAから検証サービスを受けた場合に使用できます。



LRQA Trained

LRQA Trainedマークは、LRQAから教育研修サービスを受けた場合に使用できます。



Farm First

Farm First認証を取得している場合、Farm Firstマークを使用できます。Farm Firstマークは、Silver、Gold、Platinumなどのグレード情報も表示できます。

利用規約

使用要項

LRQAパートナーマークは、製品やサービスの認証を示すものではありません。そのため、マークを製品本体や製品パッケージに使用することはできません。ただし、ファームファーストマークは製品パッケージに使用することができますが、ファームファースト認証の範囲内の製品にのみ使用しなければなりません。例えば、農場産鶏肉製品でFarm First認証を取得した場合、鶏肉製品のパッケージにマークを使用できますが、その他の畜産製品のパッケージには使用できません。試験報告書、校正報告書、証明書、適合証明書にLRQAパートナーマークを使用することはできません。

マークは、LRQAの認証範囲と証明書に記載されている所在地以外で認証が存在することを示唆するものであってはなりません。

認証の表明

認証の表明は、製品包装（製品が破損したり傷ついたりすることなく取り外し可能なもの）または附帯情報（個別に利用可能または簡単に取り外し可能なもの）に貼付し、LRQAの保証サービスを受けたことを示すために使用できます。型番ラベルや識別プレートは、製品の一部と見なされます。

認証の表明は、以下の事項を含めるものとします。

- 被認証組織の特定（例 ブランド、名称）
- マネジメントシステムの種類（例 品質、環境）及びその適用規格トシステムの規格の種類と適用規格
- 認証機関としてのLRQAの名称

LRQAマーク又は認証の表明を含む貴社の登録証の正しい使用は、契約上の義務となっています。LRQAは、定期審査及び更新審査の訪問時に、認証の表明の状況を確認致します。LRQAパートナーマークを使用することで、利用規約に従うことに同意したことになります。



Farm Firstマーク

Farm First マーク

マークの種類

LRQA Farm First マークには、2つの基本的なタイプがあります。基本となる Farm First マークと Farm First Approval マークです。

基本となる Farm First マークは、LRQAファームファーストスキームが導入されていることを示すために使用され、一方、Farm First Approval マークは、どのレベル（Gold、Silver、Platinum）を達成したかを表すために使用されます。

Farm First マークの種類



基本となるFarm First マーク - カラー



基本となるFarm First マーク - 白黒



Farm First Approval mark - silver



Farm First Approval mark - gold



Farm First Approval mark - platinum

Farm First マーク

最小サイズ

LRQA Farm First の両方のタイプのマークは、右に表示されている同じ最小サイズ仕様です。これらのサイズは、使用時の読みやすさを確保するためのものです。

他のマークとの併用

他のマークと併用する場合は、LRQA Farm First マークのサイズは、付随するマークの高さと等しく、またはそれ以上とし、LRQA ロゴから「L」の文字 2 文字分の高さ以上の間隔を空けて使用する必要があります。

最小サイズ

Print



23mm

Digital



120px

Print



23mm

Digital



120px

他のマークとの併用



Farm First マーク

間隔

LRQA Farm First の両方のマークは、必要なスペースが共通しています。右に示されているように、LRQA のロゴと他のグラフィック要素の間には、LRQA のロゴを構成する 2 つの「L」のスペースを確保する必要があります。

間隔

基本となるFarm First マーク



Farm First Approval マーク



Farm First マーク

色の使い方

LRQA Farm First マークは、用途の多様性を考慮し、黒、RGB、CMYK の3つのフォーマットで提供されています。
RGB形式が推奨されていますので、できる限りRGB形式をご利用ください。

配色

Base mark - black



Base mark - RGB



Base mark - CMYK



Approval marks - RGB



Approval marks - CMYK



包装例



Farm First マーク

包装会社

認証取得後、包装会社は、包装工程中に認証マークを貼付するための関連画像データのダウンロードリンクが提供されます。

認証マークは、可能な限りパッケージ前面の目立つ位置に表示してください。



LRQA Assuredマーク

LRQA Assured マークの種類



LRQA Assured mark - colour - 縦長



LRQA Assured mark - colour - 横長

LRQA Assured マーク

LRQA Assured マークの種類

LRQA Assured マークには、右に示されているように、縦長と横長の2つの形式があります。

可能な限り、縦長の形式が推奨されますが、スペースやデザイン上の理由により横長の形式を使用する場合があります。

LRQA Assured マーク

最小サイズ

LRQA Assured マークは、縦長と横長のどちらの形式でも、使用時には必ず最小サイズを保つ必要があります。これらのサイズは、使用時の可読性を確保するためのものです。

他のマークとの併用

他のマークと併用する場合、LRQA Assured マークは、付随するマークと同等以上の高さとし、LRQAロゴから「L」の文字2つ分の間隔をあけて使用する必要があります。

最小サイズ

Print



23mm

Digital



120px

他のマークとの併用



最小サイズ

Print



10mm

Digital



50px

LRQA Assured マーク

間隔

LRQA Assuredの両方のマークは、必要なスペースが共通しています。右に示されているように、LRQA のロゴと他のグラフィック要素の間には、LRQA のロゴを構成する 2 つの「L」のスペースを確保する必要があります。

間隔

LRQA Assured - 縦長



LRQA Assured - 横長



LRQA Assured マーク

色の使い方

LRQA Assured マークは、用途の多様性を考慮し、黒、RGB、CMYK の3つのフォーマットで提供されています。

RGB形式が推奨されていますので、できる限りRGB形式をご利用ください。

RGB



LRQA Assured mark - カラー 縦長



LRQA Assured mark - カラー 横長

CMYK



LRQA Assured mark - カラー 縦長



LRQA Assured mark - カラー 横長

使用例

LRQA Assured マーク

使用例

LRQA Assuredマークは、他の視覚的な要素と混在することなく、目立つ位置に常に表示するものとします。マークは、はっきりと見えるようにし、背景とは対照的な色にする必要があります。





LRQA Verifiedマーク

LRQA Verified mark types



LRQA Assured mark - カラー 縦長



LRQA Assured mark - カラー 横長

LRQA Verified マーク

LRQA Verified マークの種類

LRQA Verified マークには、右に示されているように、縦長と横長の2つの形式があります。

可能な限り、縦長の形式が推奨されますが、スペースやデザイン上の理由により横長の形式を使用する場合があります。

LRQA Verified マーク

最小サイズ

LRQA Verified マークは、縦長と横長のどちらの形式でも、使用時には必ず最小サイズを保つ必要があります。これらのサイズは、使用時の可読性を確保するためのものです。

他のマークとの併用

他のマークと併用する場合、LRQA Verified マークは、付随するマークと同等以上の高さとし、LRQAロゴから「L」の文字2つ分の間隔をあけて使用する必要があります。

最小サイズ

Print



23mm

Digital



120px

他のマークとの併用



最小サイズ

Print



10mm

Digital



50px


LRQA Verified マーク

間隔

LRQA Verifiedの両方のマークは、必要なスペースが共通しています。右に示されているように、LRQA のロゴと他のグラフィック要素の間には、LRQA のロゴを構成する 2 つの「L」のスペースを確保する必要があります。

間隔

LRQA Verified - 縦長

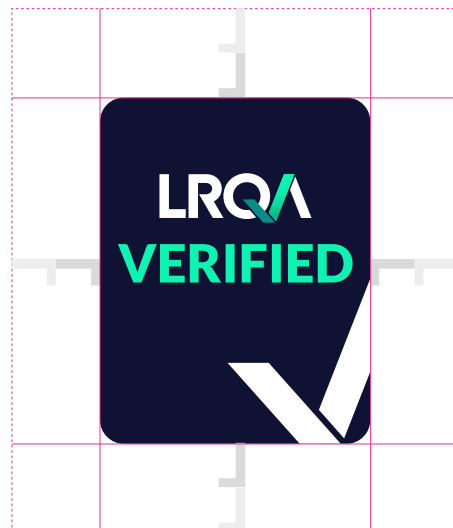

LRQA Verified - 横長



窓用ステッカーの用途

LRQA Verified 窓用ステッカー

窓用ステッカーの用途

LRQAの食品衛生およびサステナビリティ保証プログラムのステッカーは、目線の高さにできるだけ近い位置の外側のドアまたは窓の目立つ位置に貼付してください。





LRQA Partner マーク

LRQA Trained マーク

LRQA Partner およびTrained マーク

マークの種類

LRQA PartnerおよびTrainedマークは、右に示されている形式になります。

LRQA Partner マーク



LRQA Trained マーク



LRQA Partner およびTrained マーク

最小サイズ


LRQA PartnerおよびTrained マークは、
使用時には必ず最小サイズを保つ必要があり
ます。これらのサイズは、使用時の可読性
を確保するためのものです。

他のマークとの併用


他のマークと併用する場合、LRQA Partner
およびTrained マークは、付随するマークと
同等以上の高さとし、LRQAロゴから「L」
の文字2つ分の間隔をあけて使用する必要が
あります。

最小サイズ


Print




Digital




Print



Digital



他のマークとの併用

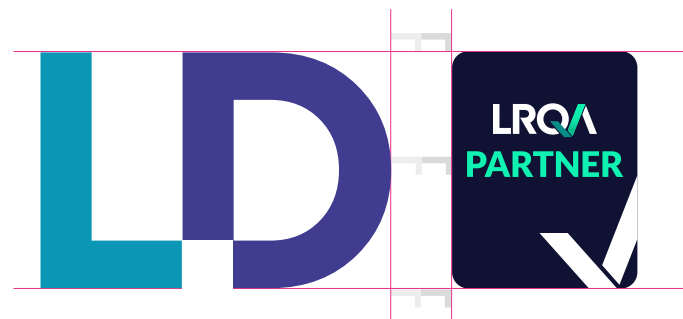


間隔

LRQA Partner およびTrained マーク

間隔

LRQA PartnerおよびTrained マークは、必要なスペースが共通しています。右に示されているように、LRQA のロゴと他のグラフィック要素の間には、LRQA のロゴを構成する 2 つの「L」のスペースを確保する必要があります。

LRQA Partnerマーク

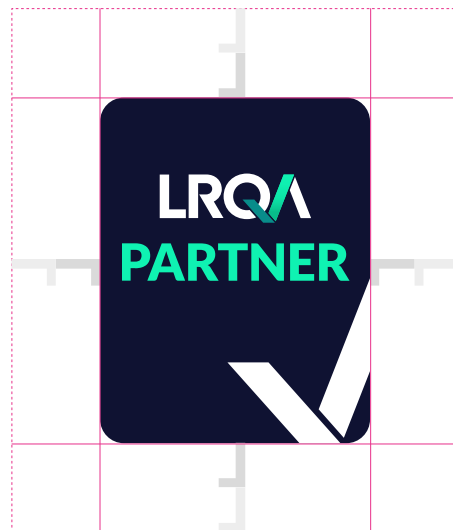

LRQA Trained マーク





使用例

LRQA Partner およびTrained マーク

使用例

LRQA PartnerおよびTrained マークは、他の視覚的な要素と混在することなく、目立つ位置に常に表示するものとします。マークは、はっきりと見えるようにし、背景とは対照的な色にする必要があります。

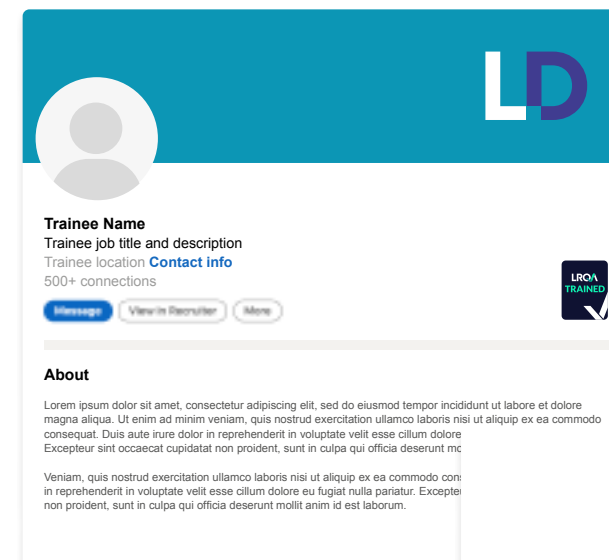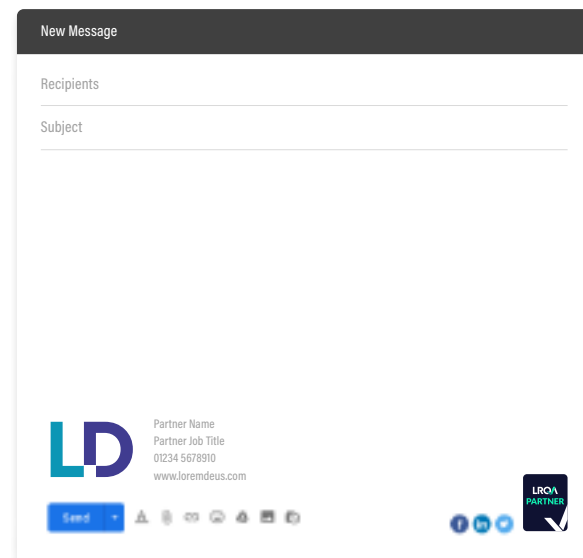

留意点

LRQAのマークを常に一貫して使用することは、一貫性のあるブランドを構築する上で重要な部分です。

このページでは、LRQAのマークをその様々な形で使用する際に避けるべき一般的な間違いをいくつかご紹介します。

不明な点がある場合は、LRQAの担当者にお問い合わせください。

以下のことは避けてください。



マークを縦方向または横方向に圧縮する



使用しているマークが不完全なバージョンである



回転したマークを表示



マークに追加文言を含める



マークの色を変更



ロゴや文言を再配置



グラフィックの変更



コントラストのない背景の上での変更



LRQA リミテッド

〒 220-6010

横浜市西区みなとみらい 2-3-1

クイーンズタワー A10 階

本書に示すすべての情報が正確かつ最新であるように、LRQA リミテッドでは細心の注意を払っています。ただし、情報の不正確さや変更について当社は一切の責任を負いません。LRQA は、LRQA Group Limited およびその子会社の商号です。詳細については www.lrq.com/entities をご参照ください。© LRQA Group Limited 2024

LRQA

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.