



使用LRQA标志

- [使用条款与条件](#)
- [Farm First标志](#)
- [LRQA Assured标志](#)
- [LRQA Verified标志](#)
- [LRQA Partner和LRQA Trained标志](#)
- [注意事项](#)

使用条款与条件

使用标志

您可以在文具、宣传材料、公司建筑、旗帜、车辆等上面使用相关的LRQA Partner标志。该标志可以采用任何一种颜色进行复制，在尺寸方面应保证标志清晰可辨。我们提供全彩版本的标志，其中CMYK版本用于印刷材料，RGB版本用于屏幕显示。这可确保您的标志得到最佳显示。标志有纵向和横向两种格式。

如果标志发生变化

如果LRQA标志发生变化，您当地的LRQA办事处会通知您。请尽早更新使用新标志。理想情况下，我们会在您下次证书更新审核时为您同步更新标志。您可在合理时间内继续使用原先的LRQA标志。我们的当地LRQA客户服务团队将竭诚为您服务，帮助您更新认可标志。如有需要，敬请联系。

LRQA Partner标志示例：



LRQA Assured

如果您已获得LRQA的认证或保障服务，则可使用LRQA Assured标志。



LRQA Verified

如果您已获得LRQA的核查服务，则可使用LRQA Verified标志。



LRQA Trained

如果您已获得LRQA的培训服务，则可使用LRQA Trained标志。



Farm First

如果您已获得Farm First认证，则可使用Farm First标志。Farm First标志还可搭配分级信息，包括Silver银级、Gold金级和Platinum铂金级。

使用标志

LRQA Partner标志不能证明产品或服务已获得认可，因此标志不能用于产品本身或产品包装上。但Farm First标志除外，该标志可用于产品包装，但只能用于Farm First认证范围内的产品。例如，如果客户的家禽产品获得了Farm First认证，则该标志可用于家禽产品包装，但不得用于其它动物产品包装。

您不能在测试或校准报告、证书或合格证书上使用相关的LRQA Partner标志。

标志的使用不得超出LRQA规定的范围和证书上的地点。

认证声明

认证声明可用在产品包装上（移除该包装时不会导致产品碎裂或受损）或作为附加信息（比如可单独提供或容易拆离的宣传品），以证明您已获得LRQA的保障服务。

型号标签或标识牌视为产品的一部分。

声明应包括以下内容：

- 标识（如品牌或名称）；
- 管理体系类型和适用标准；
- 由LRQA作为认证机构。

正确使用认证标志和声明是一项合同义务。LRQA会在监督审核和证书更新审核期间监控标志和认证声明的使用情况。使用LRQA Partner标志即表示您同意遵守该标志的使用条款。



Farm First标志

Farm First 标志

标志类型

LRQA Farm First标志有两种，即Farm First基本标志和Farm First批准标志。

Farm First基本标志用于表示正使用LRQA Farm First计划，而批准标志则用于表示已达到的级别（Silver银级、Gold金级和Platinum铂金级）。

Farm First标志类型



Farm First基本标志 - 彩色



Farm First基本标志 - 黑色



Farm First批准标志 - 银级



Farm First批准标志 - 金级



Farm First批准标志 - 铂金级

Farm First 标志

最小尺寸

两种LRQA Farm First标志的最小尺寸规格相同，如图所示。这些尺寸的设定旨在确保标志在使用时的可读性。

与其它标志一起使用

在与其它标志一起使用时，LRQA Farm First标志的高度不应小于所附标志的高度，并且两个标志之间的间隔应不小于LRQA徽标中字母“L”的两倍高度，如图所示。

最小尺寸

印刷版



23mm

数字版



120px

印刷版



23mm

数字版



120px

与其它标志一起使用



Farm First 标志

间隙距离

两种LRQA Farm First标志的最小间隙距离相同。如图所示，在LRQA标志和任何其它图形元素之间应留出相当于徽标中字母“L”高度2倍的间隙距离。

间隙距离

Farm First基本标志



Farm First批准标志



Farm First 标志

颜色使用

如图所示，LRQA Farm First标志有黑色、RGB和CMYK三种版本，以满足不同应用的需要。

RGB是首选格式，应尽可能使用。

颜色搭配

基本标志 - 黑色



基本标志 - RGB



基本标志 - CMYK



批准标志 - RGB



批准标志 - CMYK



Farm First 标志

包装公司

获得认证后，包装公司将收到一个链接，用于下载相关图样，以便在包装过程中贴上批准标志。

批准标志应尽可能贴在包装正面的显著位置。

包装上的示例





LRQA Assured标志

LRQA Assured 标志

LRQA Assured 标志类型

LRQA Assured标志有纵向和横向两种格式，如图所示。

在可能的情况下，最好使用纵向版，但如果空间或设计有要求，也可使用横向版。

LRQA Assured标志类型



LRQA Assured标志 - 彩色 - 纵向版



LRQA Assured标志 - 彩色 - 横向版

LRQA Assured 标志

最小尺寸

对于LRQA Assured标志的纵向和横向版本，都要求在使用时遵守最小尺寸要求，如图所示。这些尺寸的设定旨在确保标志在使用时的可读性。

与其它标志一起使用

在与其它标志一起使用时，LRQA Assured标志的高度不应小于所附标志的高度，并且两个标志之间的间隔应不小于LRQA徽标中字母“L”的两倍高度，如图所示。

最小尺寸

印刷版



23mm

数字版



120px

与其它标志一起使用



最小尺寸

印刷版



10mm

数字版



50px

LRQA Assured 标志

间隙距离

两种LRQA Assured标志的最小间隙距离相同。如图所示，在LRQA徽标和任何其它图形元素之间应留出相当于徽标中字母“L”高度2倍的间隔距离。

间隙距离

LRQA Assured - 纵向标志



LRQA Assured - 横向标志



LRQA Assured 标志

颜色使用

如图所示，LRQA Assured标志有RGB和CMYK两种版本，以满足不同应用的需要。

RGB是首选格式，应尽可能使用。

RGB



LRQA Assured标志 - 彩色
- 纵向版



LRQA Assured标志 - 彩色
- 横向版

CMYK



LRQA Assured标志 - 彩色
- 纵向版



LRQA Assured标志 - 彩色
- 横向版

LRQA Assured 标志

使用示例

LRQA Verified标志应始终置于醒目位置，以避免视觉干扰。标志应清晰可见，并置于对比鲜明的背景上。

使用示例





LRQA Verified标志

LRQA Verified 标志

LRQA Verified标志类型

LRQA Verified标志有纵向和横向两种格式，如图所示。

在可能的情况下，最好使用纵向版，但如果空间或设计有要求，也可使用横向版。

LRQA Verified标志类型



LRQA Assured标志 - 彩色
- 纵向版



LRQA Assured标志 - 彩色
- 横向版

LRQA Verified 标志

最小尺寸

对于LRQA Verified标志的纵向和横向版本，都要求在使用时遵守最小尺寸要求，如图所示。这些尺寸的设定旨在确保标志在使用时的可读性。

与其它标志一起使用

在与其它标志一起使用时，LRQA Verified标志的高度不应小于其它标志的高度，并且两个标志之间的间隔应不小于LRQA徽标中字母“L”的两倍高度，如图所示。

最小尺寸

印刷版



23mm

数字版



120px

与其它标志一起使用



最小尺寸

印刷版



10mm

数字版



50px

LRQA Verified 标志

间隙距离

两种LRQA Verified标志的最小间隙距离相同。如图所示，在LRQA标志和任何其它图形元素之间应留出相当于徽标中字母“L”高度2倍的间隔距离。

间隙距离

LRQA Assured - 纵向标志



LRQA Assured - 横向标志



LRQA Verified 门窗贴纸

门窗贴纸的应用

LRQA食品卫生和可持续发展保障计划贴纸应贴在外部门窗的显著位置，高度应尽可能接近视线。

门窗贴纸的应用





LRQA Partner和 LRQA Trained标志

LRQA Partner和 LRQA Trained标志



LRQA Partner标志



LRQA Trained标志



LRQA Partner和 LRQA Trained标志

最小尺寸

对于LRQA Partner和LRQA Trained标志，都要求在使用时遵守最小尺寸要求，如图所示。这些尺寸的设置旨在确保标志在使用时的可读性。

与其它标志一起使用

在与其它标志一起使用时，LRQA Partner和LRQA Trained标志的高度不应小于另一标志的高度，并且两个标志之间的间隔应不小于LRQA徽标中字母“L”的两倍高度，如图所示。

最小尺寸

印刷版



23mm

数字版



120px

印刷版




23mm

数字版



120px

与其它标志一起使用

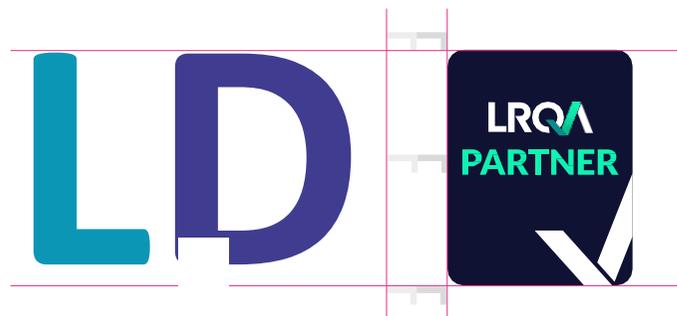

间隙距离

LRQA Partner和 LRQA Trained标志

间隙距离

LRQA Partner和LRQA Trained标志的最小间隙距离相同。如图所示，在LRQA标志和任何其它图形元素之间应留出相当于徽标中字母“L”高度2倍的间隙距离。

LRQA Partner标志



LRQA Trained标志





LRQA Partner和 LRQA Trained标志

使用示例

LRQA Partner和LRQA Trained标志标志应始终置于醒目位置，以避免视觉干扰。标志应清晰可见，并置于对比鲜明的背景上。

使用示例

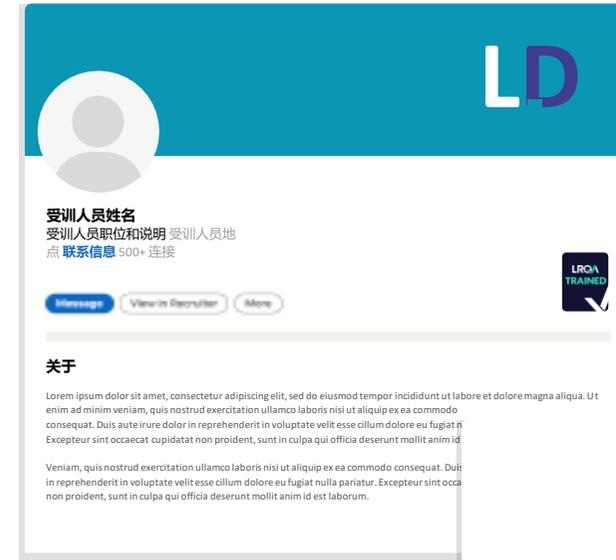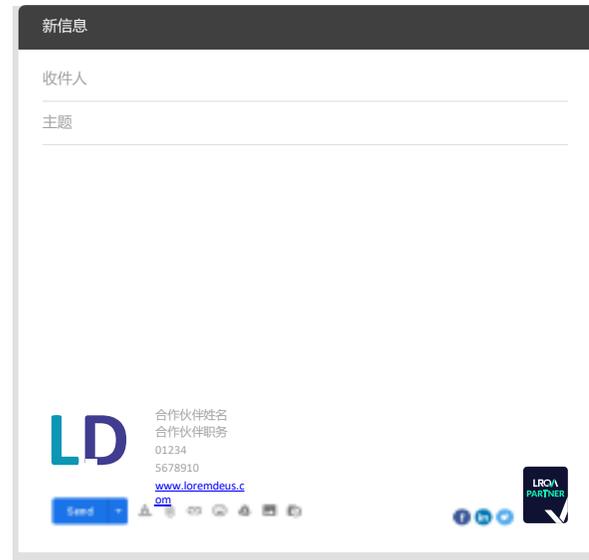

注意事项

统一使用LRQA标志是创建统一品牌的关键环节。

本页将介绍在使用LRQA标志的各种变体时应避免的一些常见错误。

如有疑问，请联系您的LRQA联系人以解答您的疑虑。

避免以下情况



纵向或横向压缩标志。



使用不完整的标志。



使用旋转版本的标志。



在标志上添加其它文字。



调整标志颜色。



重新排列构成标志的元素。



调整构成标志的任何图形元素。



在非对比背景上使用标志。



联系我们

网址: www.lrq.com.cn

邮箱: marketing.gc@lrqa.com

全国热线: 400 920 8228

地址: 上海市黄浦区南京西路288号创兴金融中心12楼

Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes to information. For more information on LRQA, please visit www.lrq.com/entities. ©LRQA Group Limited 2024.



LRQA

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.